

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕРСКОГО
САЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 с.Унер №33

Об утверждении схемы водоснабжения
на территории Унерского сельсовета на 2021- 2026 годы



В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Унерского сельсовета, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить схемы водоснабжения на территории Унерского сельсовета согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном издании «Сельский вестник», и размещению на странице Унерского сельсовета на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет adm-unersayan.gbu.su.

Глава Унерского
сельсовета



М.А.Герасимов

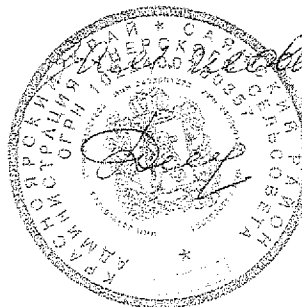

Администрация сельского поселения
Р.И. Давыдов

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УНЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
САЯНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на 2021-2026 годы**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Унерского сельсовета Саянского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положение "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжения. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. Приказом Мин. региона России от 29.12.2011 N 635/14), документами территориального планирования.

Схема водоснабжения Унерского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ЖКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения разработана сроком на 5 лет.

Унерский сельсовет входит в состав Саянского района Красноярского края. Территория Унерского сельсовета расположена в восточной части края на расстоянии 180 км от г. Красноярска. До ближайшей железнодорожной станции 12 км.

Унерский сельсовет граничит с Межевским, Тинским, Нагорновским, Агинским, Среднеагинским сельсоветом, Рыбинским и Партизанским районами

На территории Унерского сельсовета расположены населенные пункты – село Унер, д. Папиково, п. Совхозный, д. Благодатка. Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2021 года составляет 1460 человек. Расстояние до районного центра с. Агинское – 24 км. Наиболее важным для развития сельсовета является выгодное геоэкономическое положение – близость к г. Красноярску, что создаёт предпосылки развитию сельского хозяйства и промышленности.

На территории Унерского сельсовета в с. Унер по ул. Школьной имеется централизованное водоснабжение,

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Унерского сельсовета услугами водоснабжения осуществляет администрация Унерского сельсовета.

На территории сельсовета находятся 5 (из них рабочих 5) водонапорные башни. Потребление воды всеми потребителями составляет 6,0 тыс. куб. м в год.

Жители населенных пунктов отбирают воду на хозяйственно - питьевые нужды напрямую из водонапорных башен.

Жизненно важным для населённого пункта сельсовета остается состояние водонапорных башен. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных башен колеблется от 80% до 90%, большинство башен и скважин требует капитального ремонта. Для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых башен и скважин.

Информация по водонапорным башням,
расположенным на территории Унерского
сельсовета

№ п/ п	Наименование объекта	Место расположения	Численность населения пользующегося водой из данного водопровода	Год ввода в эксплу атаци ю	Эксплуатирующая организация
1	Водонапорная башня	село Унер ул. Советская 45 А	751	1978	Администрация Унерского сельсовета
2	Водонапорная башня	село Унер ул. Школьная 5"Б"	265	1980	Администрация Унерского сельсовета
3	Водонапорная башня	Д.Папиково ул. Лесная 50"А"	121	1986	Администрация Унерского сельсовета
4	Водонапорная башня	Д.Благodatка, ул. Новая 42-А"	175	1964	Администрация Унерского сельсовета
5	Водонапорная башня	П.Совхозный Ул.Центральная 23А	142	1984	Администрация Унерского сельсовета

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Наименование населённого пункта	Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)			Степень подверженности загрязнения источников	Наличие разведанных запасов питьевой воды	Объемы питьевой воды на период ЧС куб/сут
	Источник водоснабжения	Напорно-регулирующее	Водопроводная сеть			
с. Унер	1. Водонапорная башня, скважина ул. Советская 45 А" – износ 90 %; башня аварийная		5640м	Санитарно-охранная зона отсутствует	Отсутствуют	
	2. Водонапорная башня, Школьная 5Б Износ 90%		2377м	Санитарно-охранная зона отсутствует		

Наименование населённого пункта	Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)			Степень подверженности загрязнения источников	Наличие разведанных запасов питьевой воды	Объемы питьевой воды на период ЧС куб/сут
	Источник водоснабжения	Напорно-регулирующее	Водопроводная сеть			
Д.Паликово	1. Водонапорная башня, скважина ул. Лесная 50 А" – износ 90 %; башня аварийная		2010м	Санитарно-охранная зона отсутствует	Отсутствуют	


Наименование населённого пункта	Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)			Степень подверженности загрязнения источников	Наличие разведанных запасов питьевой воды	Объемы питьевой воды на период ЧС куб/сут
	Источник водоснабжения	Напорно-регулирующее	Водопроводная сеть			
Д.Благodatка	1. Водонапорная башня, скважина ул. Новая 42А–износ 90 %; башня аварийная		1987м	Санитарно-охранная зона отсутствует	Отсутствуют	

Наименование населённого пункта	Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)			Степень подверженности загрязнения источников	Наличие разведанных запасов питьевой воды
	Источник водоснабжения	Напорно-регулирующие сооружения	Водопрводная сеть		
П.Совхозный	1. Водонапорная башня, скважина ул. Центральная23-А– износ 90 %; башня аварийная		1260м	Санитарно-охранная зона отсутствует	Отсутствуют

приложение №1


СХЕМА

водоснабжения с. Унер

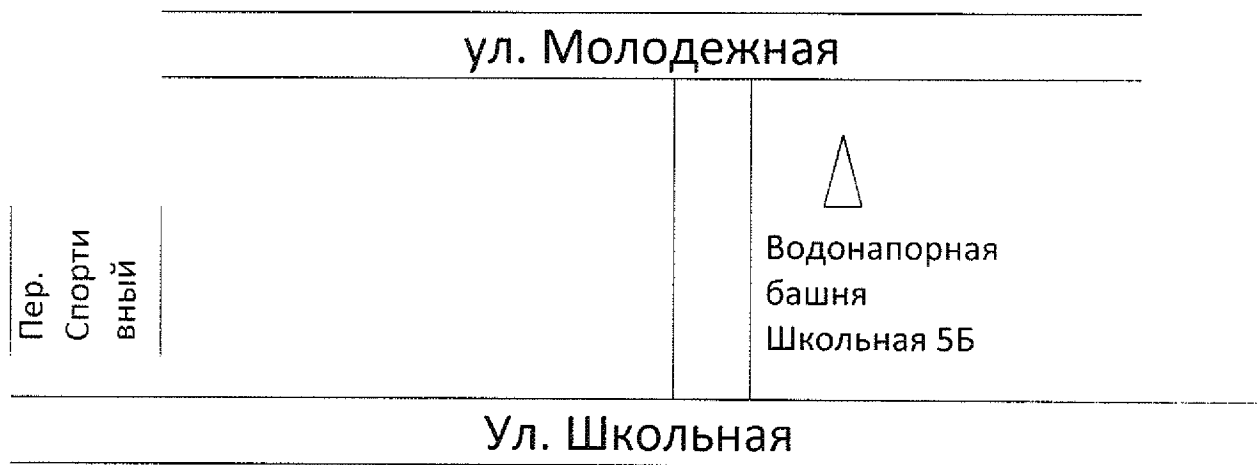

СХЕМА

водоснабжения с. Унер

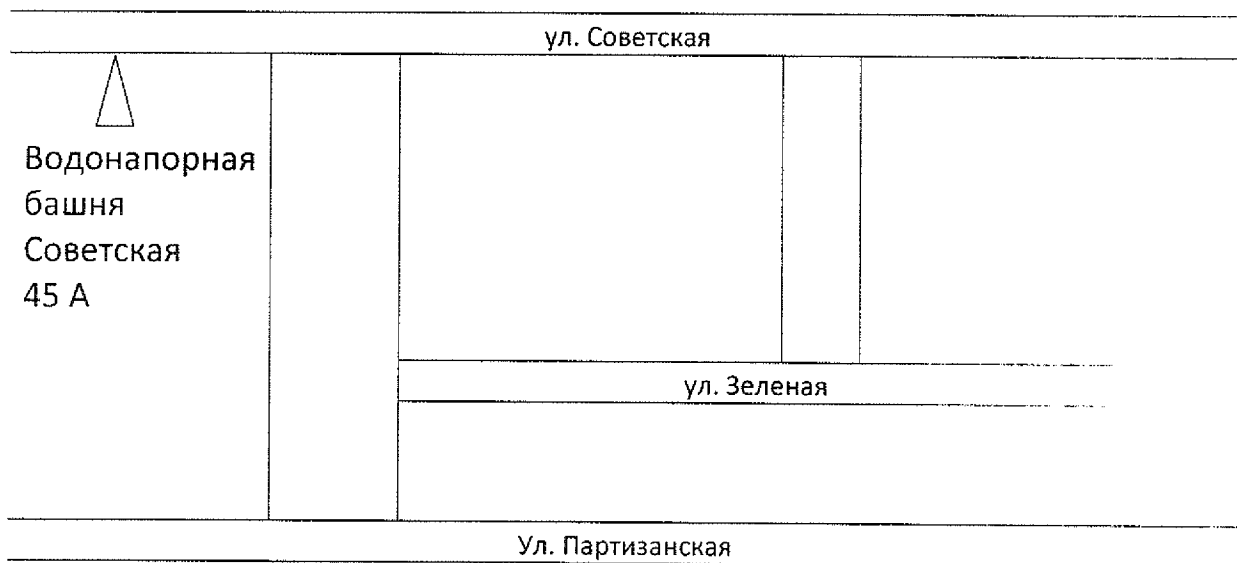

СХЕМА

водоснабжения д. Папиково




Водонапорная башня
Лесная 50 А

Ул. Лесная

СХЕМА

водоснабжения п. Совхозный

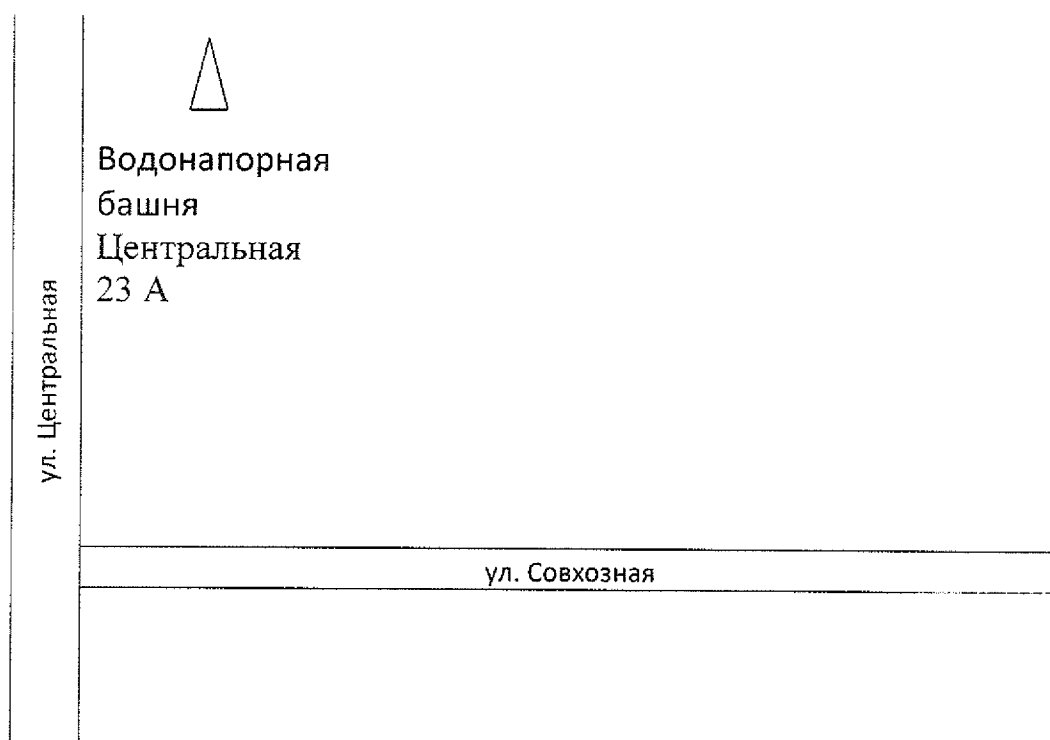

СХЕМА

водоснабжения д. Благодатка



Водонапорная
башня
Новая 42 А

ул. Новая

ул. Центральная

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Унгерский сельсовет Саянского района Красноярского края

Схема водоснабжения с. Унер фрагмент территории



Условные обозначения инженерных сетей, сооружений

- Существующие водопроводные сети
- Существующее водозаборное сооружение
- Станция водоподготовки

- Водонапорная башня
Пожарный гидрант
Колонка

[illegible]

De

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Унерский сельсовет Саянского района Красноярского края

Схема водоснабжения п. Совхозный фрагмент территории

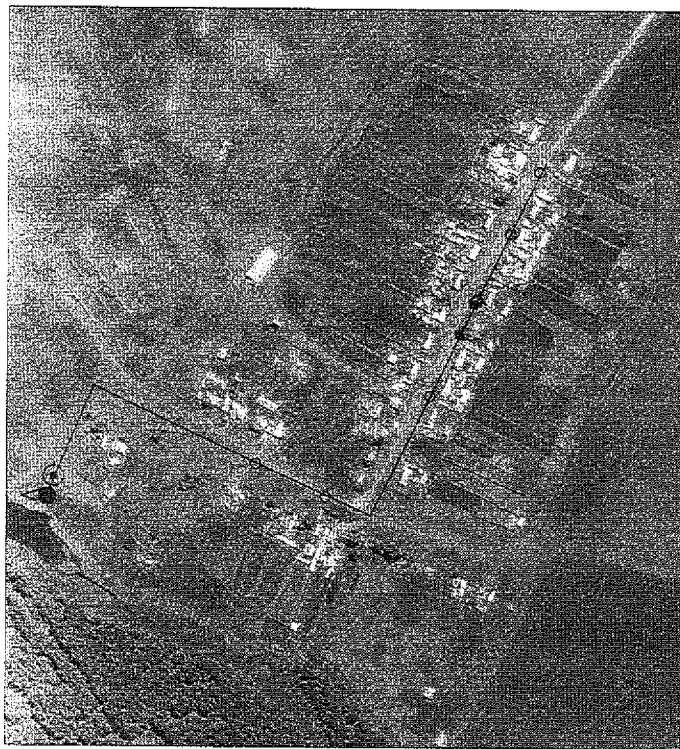


Схема водоснабжения д. Паликово фрагмент территории

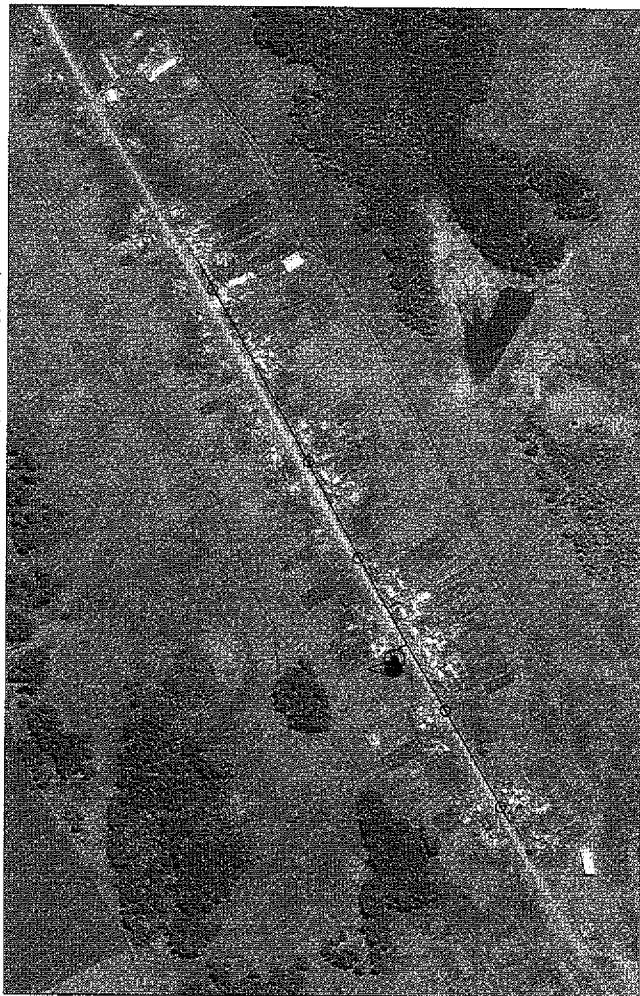


Схема водоснабжения д. Благодатка фрагмент территории



Условные обозначения инженерных сетей, сооружений

- Существующие водопроводные сети
- ⊙ Существующее водозаборное сооружение
- Станция водоподготовки
- ⚡ Водонапорная башня
- ⚡ Пожарный гидрант
- Колонка

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Унерский сельсовет Саянского района		Лист		Листов	
Исполнитель		2		2	
Проверенный					
Утвержденный					
И. В. Вологда					